


ГРС для капитального ремонта с полной заменой блочных ГРС типа "Энергия", АГРС 1/3, АГРС 10 и других типов (размещение оборудования в нескольких блок-зданиях)

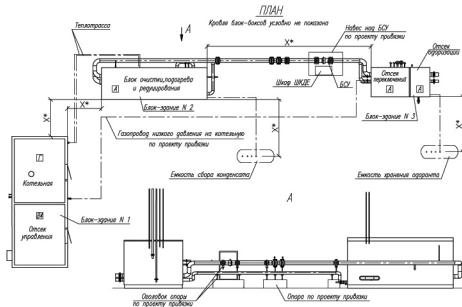

1. Остаточные технические требования к конкретной ГРС приводятся в опросном листе или документе, его заменяющем.

2. Емкости сбора конденсата и хранения азаранта требуемого объема могут поставляться комплектом.

3. X* Размеры, определяемые проектом привязки.

4. ** Габаритные и присоединительные размеры блок-зданий и их количество и размещение для ГРС с пропускной способностью более 20000 м³/ч определяется на основании требований опросного листа (см. п.1).

Основные технические характеристики ГРС

	до 5000	до 10000	до 20000	до 80000 и более
1. Пропускная способность ГРС, м³/ч	до 5000	до 10000	до 20000	до 80000 и более
2. Давление газа на входе в ГРС, МПа	1,2; 8,0	1,2; 8,0	1,2; 8,0	1,2; 8,0
3. Давление газа на выходе из ГРС, МПа	0,3; 0,6; 1,2	0,3; 0,6; 1,2	0,3; 0,6; 1,2	0,3; 0,6; 1,2
4. Номинальный диаметр выходного газопровода	80	100	100	**
5. Номинальный диаметр выходного газопровода	150	150	200	**
6. Количество потребителей ГРС	1	1	1	1
7. Количество блок-зданий ГРС	3	3	3	**
8. Габариты блок-зданий (ДхШ), м				
- блок-здание N 1	7,9х1,30	7,8х1,30	7,8х1,30	**
- блок-здание N 2	5,49х2,56	6,29х1,89	6,29х1,89	**
- блок-здание N 3	1,7х1,45	1,49х1,74	1,49х1,74	**
9. Масса ГРС, т, не более	42	42	42	**

